


Klemmenplan LEGIO-TEMP

Variante: Ansteuerung des Kessels durch das LEGIO-TEMP

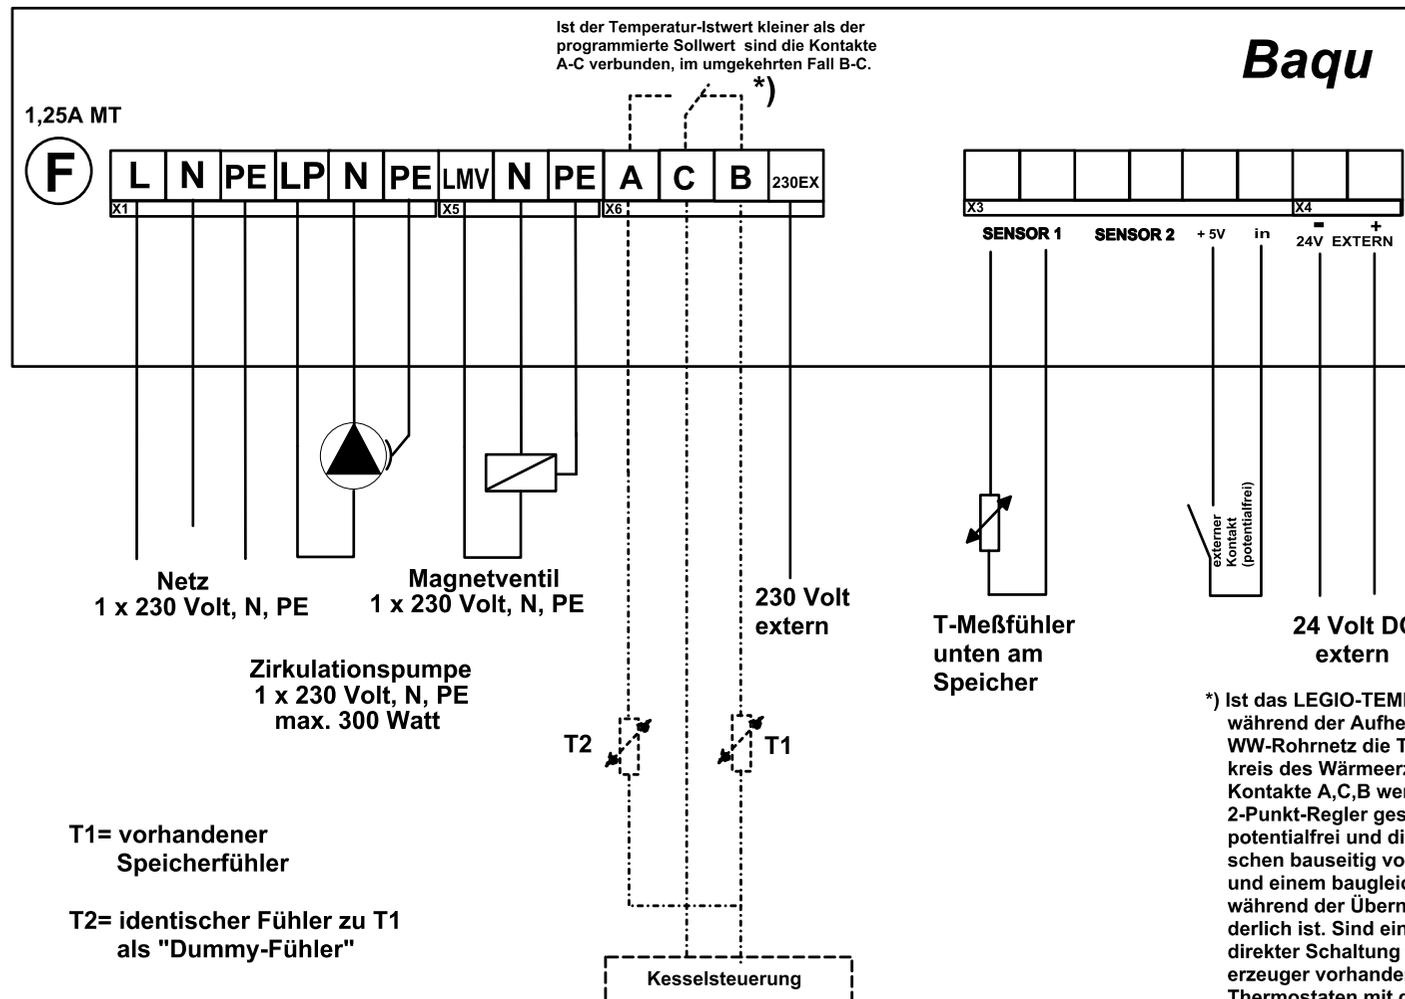

*) Ist das LEGIO-TEMP aktiv, übernimmt es während der Aufheizphase von Speichern mit WW-Rohrnetz die T-Regelung für diesen Heizkreis des Wärmeerzeugers. Die geräteseitigen Kontakte A,C,B werden vom LEGIO-TEMP als 2-Punkt-Regler gesteuert. Der Kontaktsatz ist potentialfrei und dient der Umschaltung zwischen bauseitig vorhandenem Speicherfühler und einem baugleichen Fühler, der als "Dummy" während der Übernahme der T-Regelung erforderlich ist. Sind einfache Kesselthermostate mit direkter Schaltung von Ladepumpe und Wärmeerzeuger vorhanden, so ist der Schaltkontakt des Thermostaten mit den Klemmen A und C zu überbrücken.