


Netzanschluß vom Schaltschrank  
3 x 400 Volt + N, PE

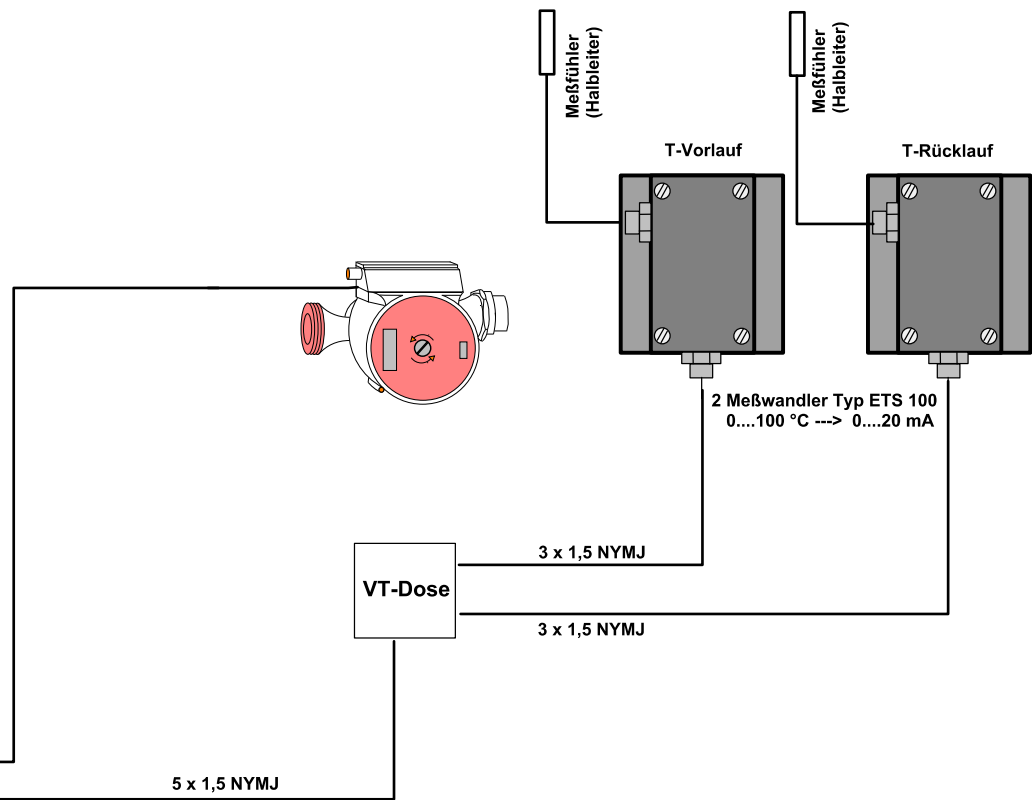

(Darstellung ohne Anschluß von WSK-, extern Ein/Aus u. Betriebs-/Störmeldung)

## DELTA-T-REGELUNG

Anschlußbeispiel für eine Differenztemperaturregelung mit einem Wandaufbaugerät Typ DRS 4.14 und zwei Temperatur-Meßwandlern Typ ETS 100